


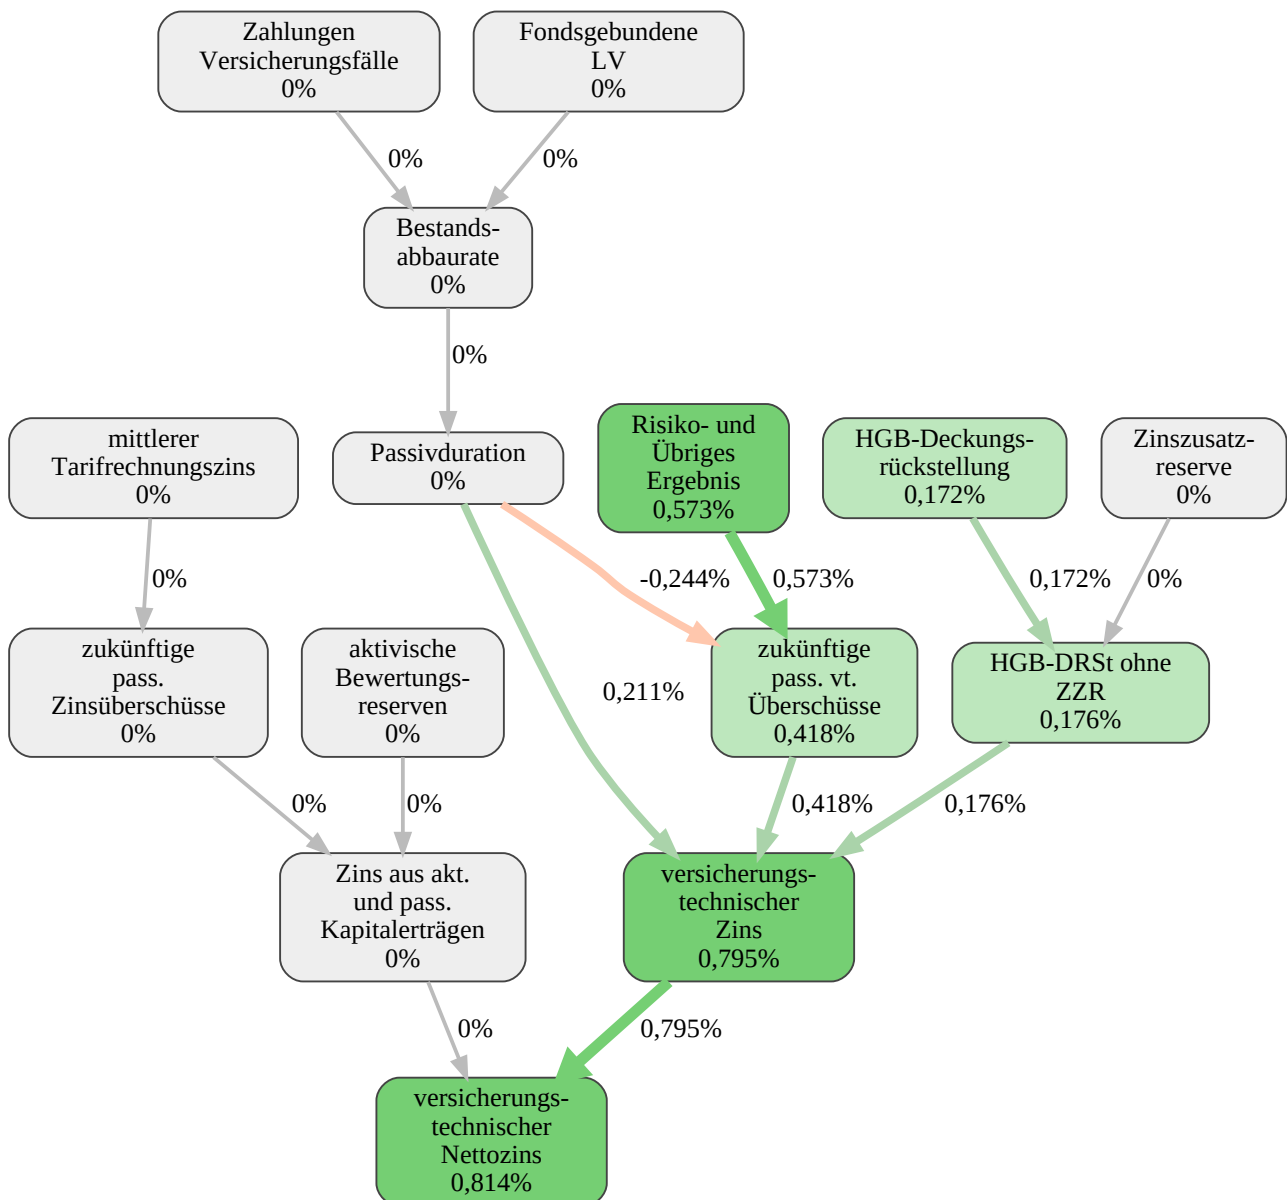

Die relativen Stärken und Schwächen der Gesellschaft Lebensversicherung von 1871 werden in Bezug auf den Marktdurchschnitt, unter Berücksichtigung aller Wettbewerber, analysiert. Dabei haben wir alle Variablen untersucht, die einen Einfluss auf die Größe versicherungstechnischer Nettozins haben.

Die größte Stärke der Lebensversicherung von 1871 im Vergleich zum Marktdurchschnitt ist die Größe Risiko- und Übriges Ergebnis, welche den versicherungstechnischen Nettozins um 0,57 Prozentpunkte erhöht. Die größte Schwäche der Lebensversicherung von 1871 ist die Größe Bestandsabbaurate, welche den versicherungstechnischen Nettozins um 0,00000000000000017 Prozentpunkte reduziert.

Der versicherungstechnische Nettozins, wie in der Rankingtabelle angegeben, beträgt 1,5% und liegt damit um 0,81 Prozentpunkte über dem Marktmittel von 0,72%.

Input Variable	Value in TEUR
Fondsgebundene LV	1.090.900
HGB-Deckungsrückstellung	5.272.590
Risiko- und Übriges Ergebnis	71.367
Zahlungen Versicherungsfälle	501.600
Zinszusatzreserve	630.700
aktivische Bewertungsreserven	1.505.680
mittlerer Tarifrachungszins	3,0%

Output Variable	Value in TEUR
HGB-DRSt ohne ZZR	4.641.890
Bestandsabbaurate	8,7%
Passivduration	12
zukünftige pass. vt. Überschüsse	822.597
zukünftige pass. Zinsüberschüsse	-263.096
Zins aus akt. und pass. Kapitalerträgen	2,3%
versicherungstechnischer Zins	1,5%
versicherungstechnischer Nettozins	1,5%